


Pompownia P-1

ZK/TL 600x300mm

700

YKY 5x6mm2 układany zgodnie z normą SEP004

ZK/TL - Złącze kablowo-pomiarowe ZE
TZ - Skrzynka zasilająca
SZS - Szafa zasilająco-sterownicza pompowni w.g.
DTR zastosowanego urządzenia
Z - Uziom szpilkowy min. 3.0m

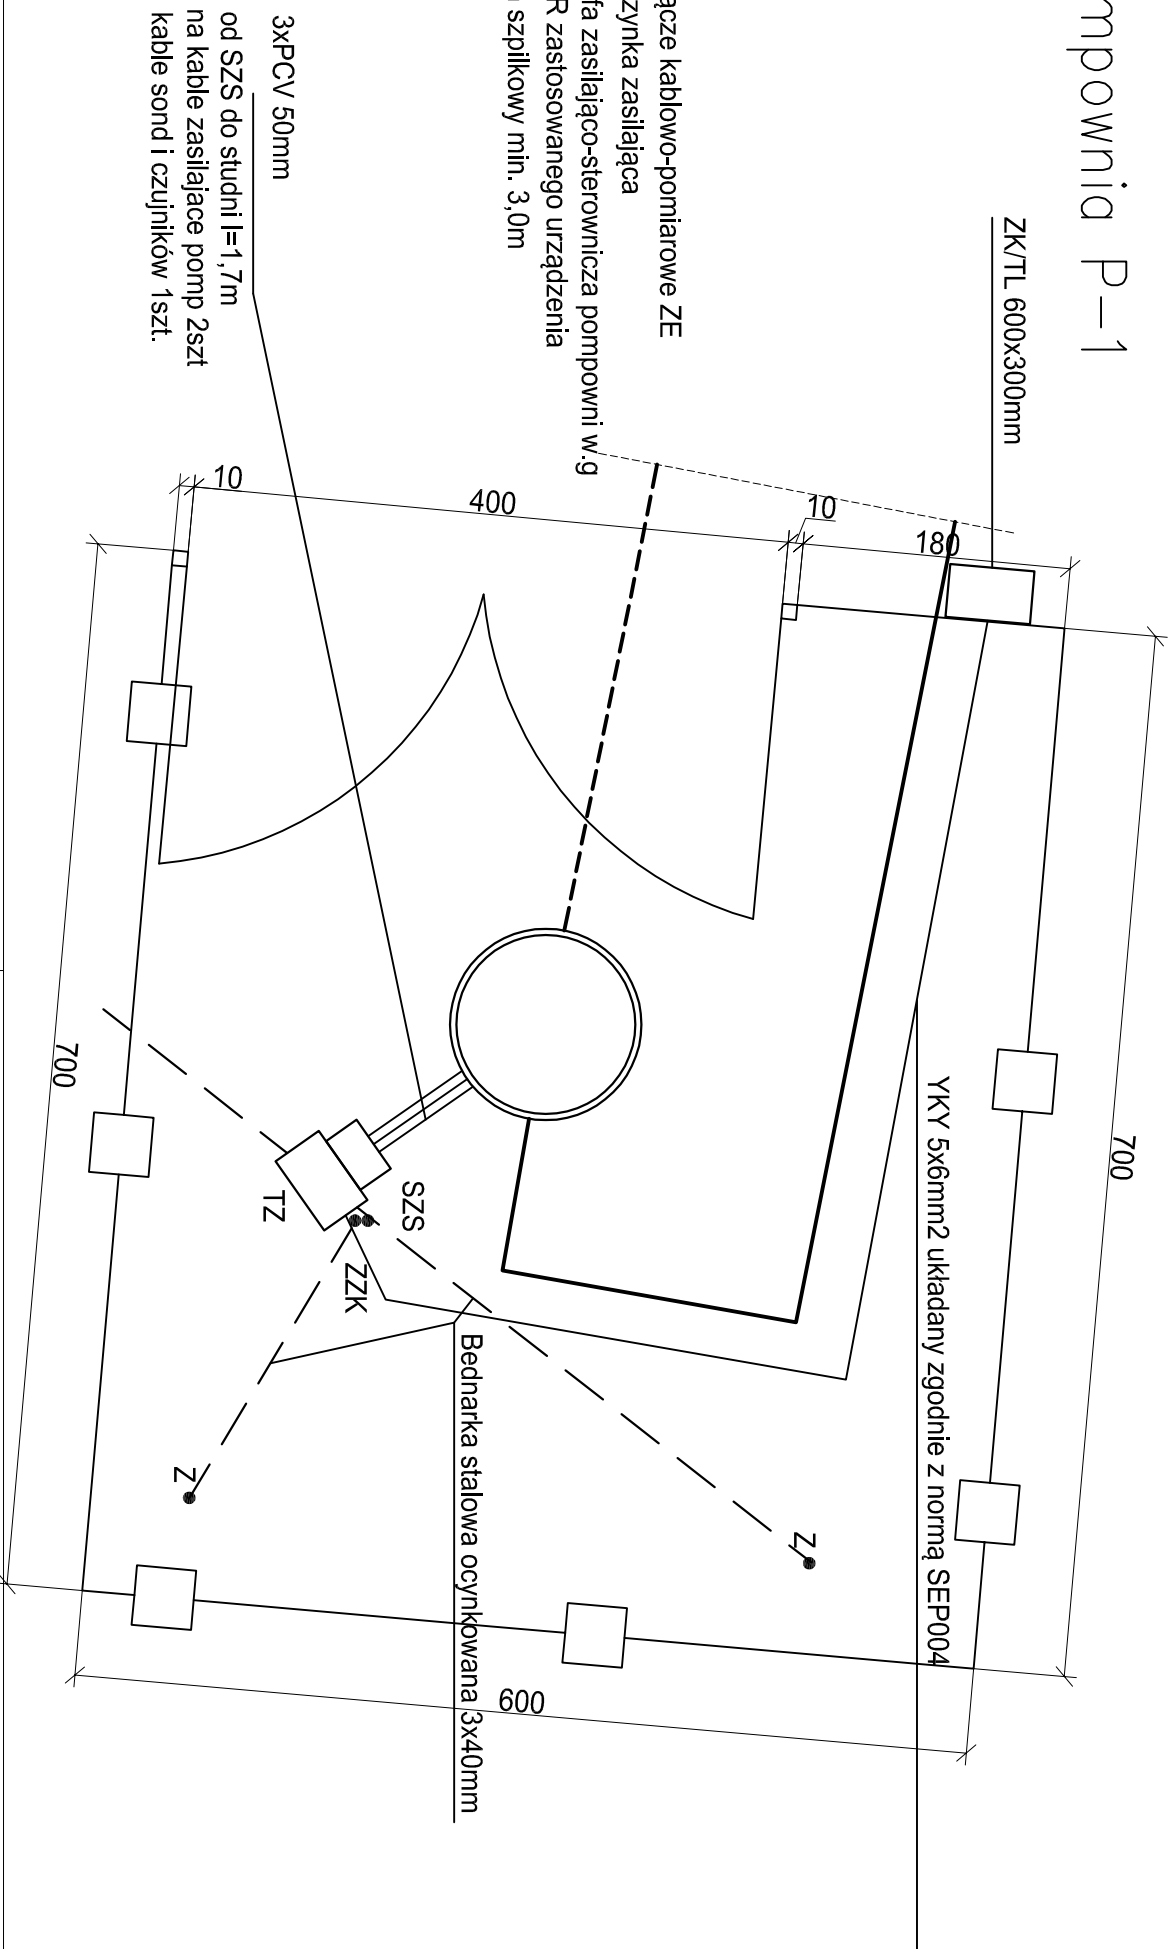

ul. Bór 180
42-202 Częstochowa

tel.: 34 3245161

GMINA SZCZĘKOCINY
 UL. SENATORSKA 2, 42-445 SZCZĘKOCINY

Investor:

UL. SENATORSKA 2, 42-445 SZCZĘKOCINY

Temat:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Szczekocinach, rejon ulic: Depowa, Leśna i Żarnowiecka
jednostka ewidencyjna: 231608_4 Szczekociny, Obręb 0001
PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P1
ul. Żarnowiecka, 42-445 Szczekociny, numer działek: 1151/7

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektował: mgr inż. Jan Kostrzanowski

UAN-VIII-7342/156/94
SLK/IE/1552/02

31.01.2022

Opracował:

Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Drelich

SLK/0605/P00E/04
SLK/IE/1421/02

31.01.2022

Plan instalacji elektrycznych pompowni P1

Skali:

Umieszczenie urządzeń

1:100